


Obec Milčice – vodovod

(stavební připravenost ze strany vlastníka nemovité věci)

1. Podmínky po připojení na veřejnou kanalizaci

- a) Pro kontrolu systému provedeného systému před jeho zprovozněním bude provedena kontrola ze strany technika obce p. Antonína Zedníka, tel. 702 128 540.
- b) Vodoměrná sestava bude umístěna přednostně ve vodoměrné šachtě na pozemku žadatele. V případě, nelze-li umístit vodoměrná šachta na pozemku žadatele, lze vodoměrnou sestavu umístit v prostoru objektu k tomu určenému. (např. technická místnost, sklep, apod.)
- c) Vodoměrná sestava bude obsahovat tyto součásti:

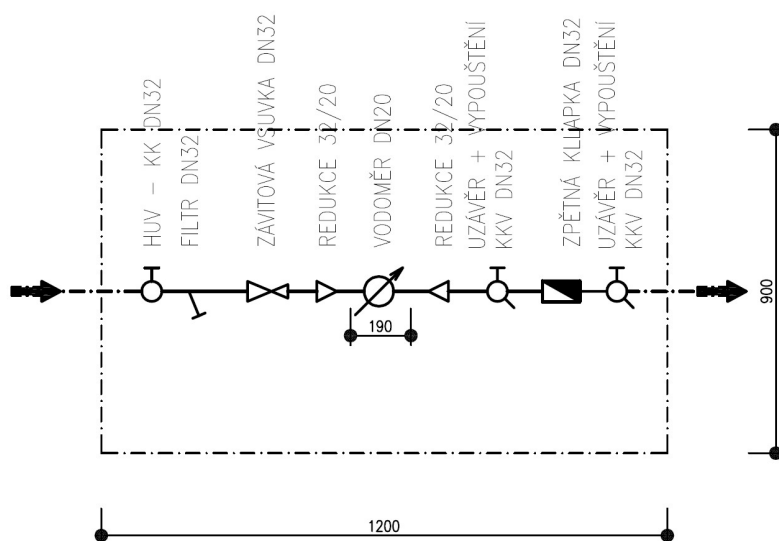

- d) Zhotovuje-li se nová celá přípojka, tak navrtávka bude provedena navrtávací sadou HAWLE se zemním uzávěrem.
- e) Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5401 - Vodárenství. Vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrazné hloubky podle ČSN 75 5401. Není-li možné tuto podmínku splnit, chrání se potrubí proti zamrznutí tepelnou izolací, popř. jiným způsobem. Pro vodovodní přípojky se používá potrubí PE 100 RC, SDR 11 bez spojů nebo svařované elektrotvarovkami.
- f) Podél potrubí bude přiložený signalizační vodič CY4 mm² a nad potrubím bude uložena výstražná modrá folie.
- g) O navrtávce a uložení potrubí bude 10 dní dopředu písemně informována Obec Milčice. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření přípojky a toto zaměření bude předáno správci vodovodu.
- h) Po montáži vodoměru bude přizván technik obce ke kontrole a zaplombování vodoměru. O této kontrole bude sepsán protokol a následně bude uzavřena smlouva s obcí o dodávce pitné vody.

